

SIHGA®



Monitorix® Netzteil

INNOVATIVE BAUTECHNOLOGIE MIT SUPPORT FÜR DIE ZUKUNFT

MA Nr. TT60308/25/06/DE

TAKE THE BEST



Montagevideo




SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf bei Gmunden | AUSTRIA
Tel.: +43 7612 / 74 370 - 0 | E-Mail: info@sihga.com | www.sihga.com

1

Verpackungseinheit:
Hutschienen Montage möglich
Auf Hutschiene:


1 Stk

1 TE*

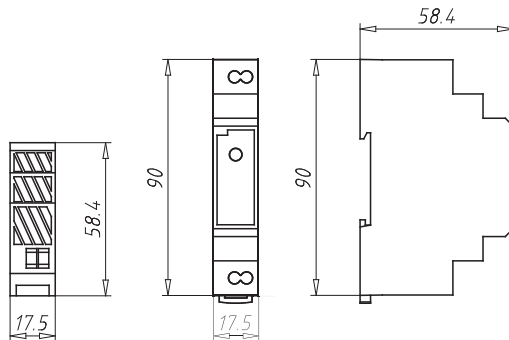

*TE = Teilungseinheit (18 mm)


2

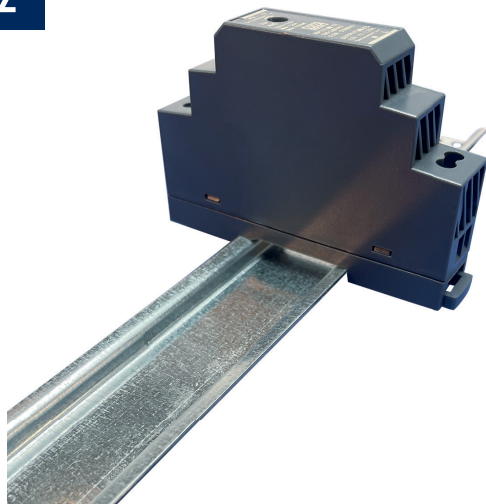

3

Anschluss an **Elektronik**

Netzteil Hauptprozessor LAN-Modul

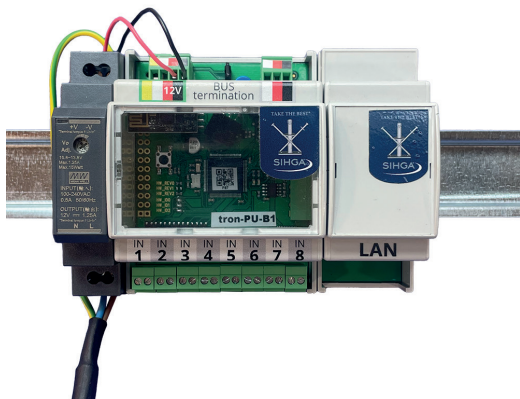

4

Netzanschluss

! ACHTUNG! 230V-Anschluss darf ausschließlich durch Elektrofachkraft erfolgen



Niederspannung 12V

V+ Rot + 12V**V-** Schwarz - 12V

230V

N Neutralleiter**L** Phase**PE** Erdung/Funktionserdung
wird zu V- geklemmt

5

Netz-Anschlussdetail



6

Netzteil-Status-LED

 Stromlos

 unter Spannung

